


Legenda opraw oświetleniowych:

- 1 RAYLUX LB LED 4600 840
- 2 RAYLUX LB LED 7100 840
- 3 RAYLUX LB LED 4600 840 IP44
- 4 RAYLUX LB LED IP44 600
- 5 CALLA LB LED 3400 840 IP65
- 6 ITECH M2 NM 1h AW
- 7 ITECH C1 NM 1h AW
- 8 ATLANTYK LB LED 35W 840 IP65

- EW1**  
WYSOCIE  
Dntec S, oprawa jednostronna
- AW**  
Dntec S, oprawa zewnętrzna, typu "COLD"
- DM**  
POWERLUG MINI LED 41W, 740, IP65
- K1**  
KINKIET NAD UMYWALKĘ ARGUS WALL LED 22W IP44
- K2**  
KINKIET ROTUNDA 2 LED 17W IP65

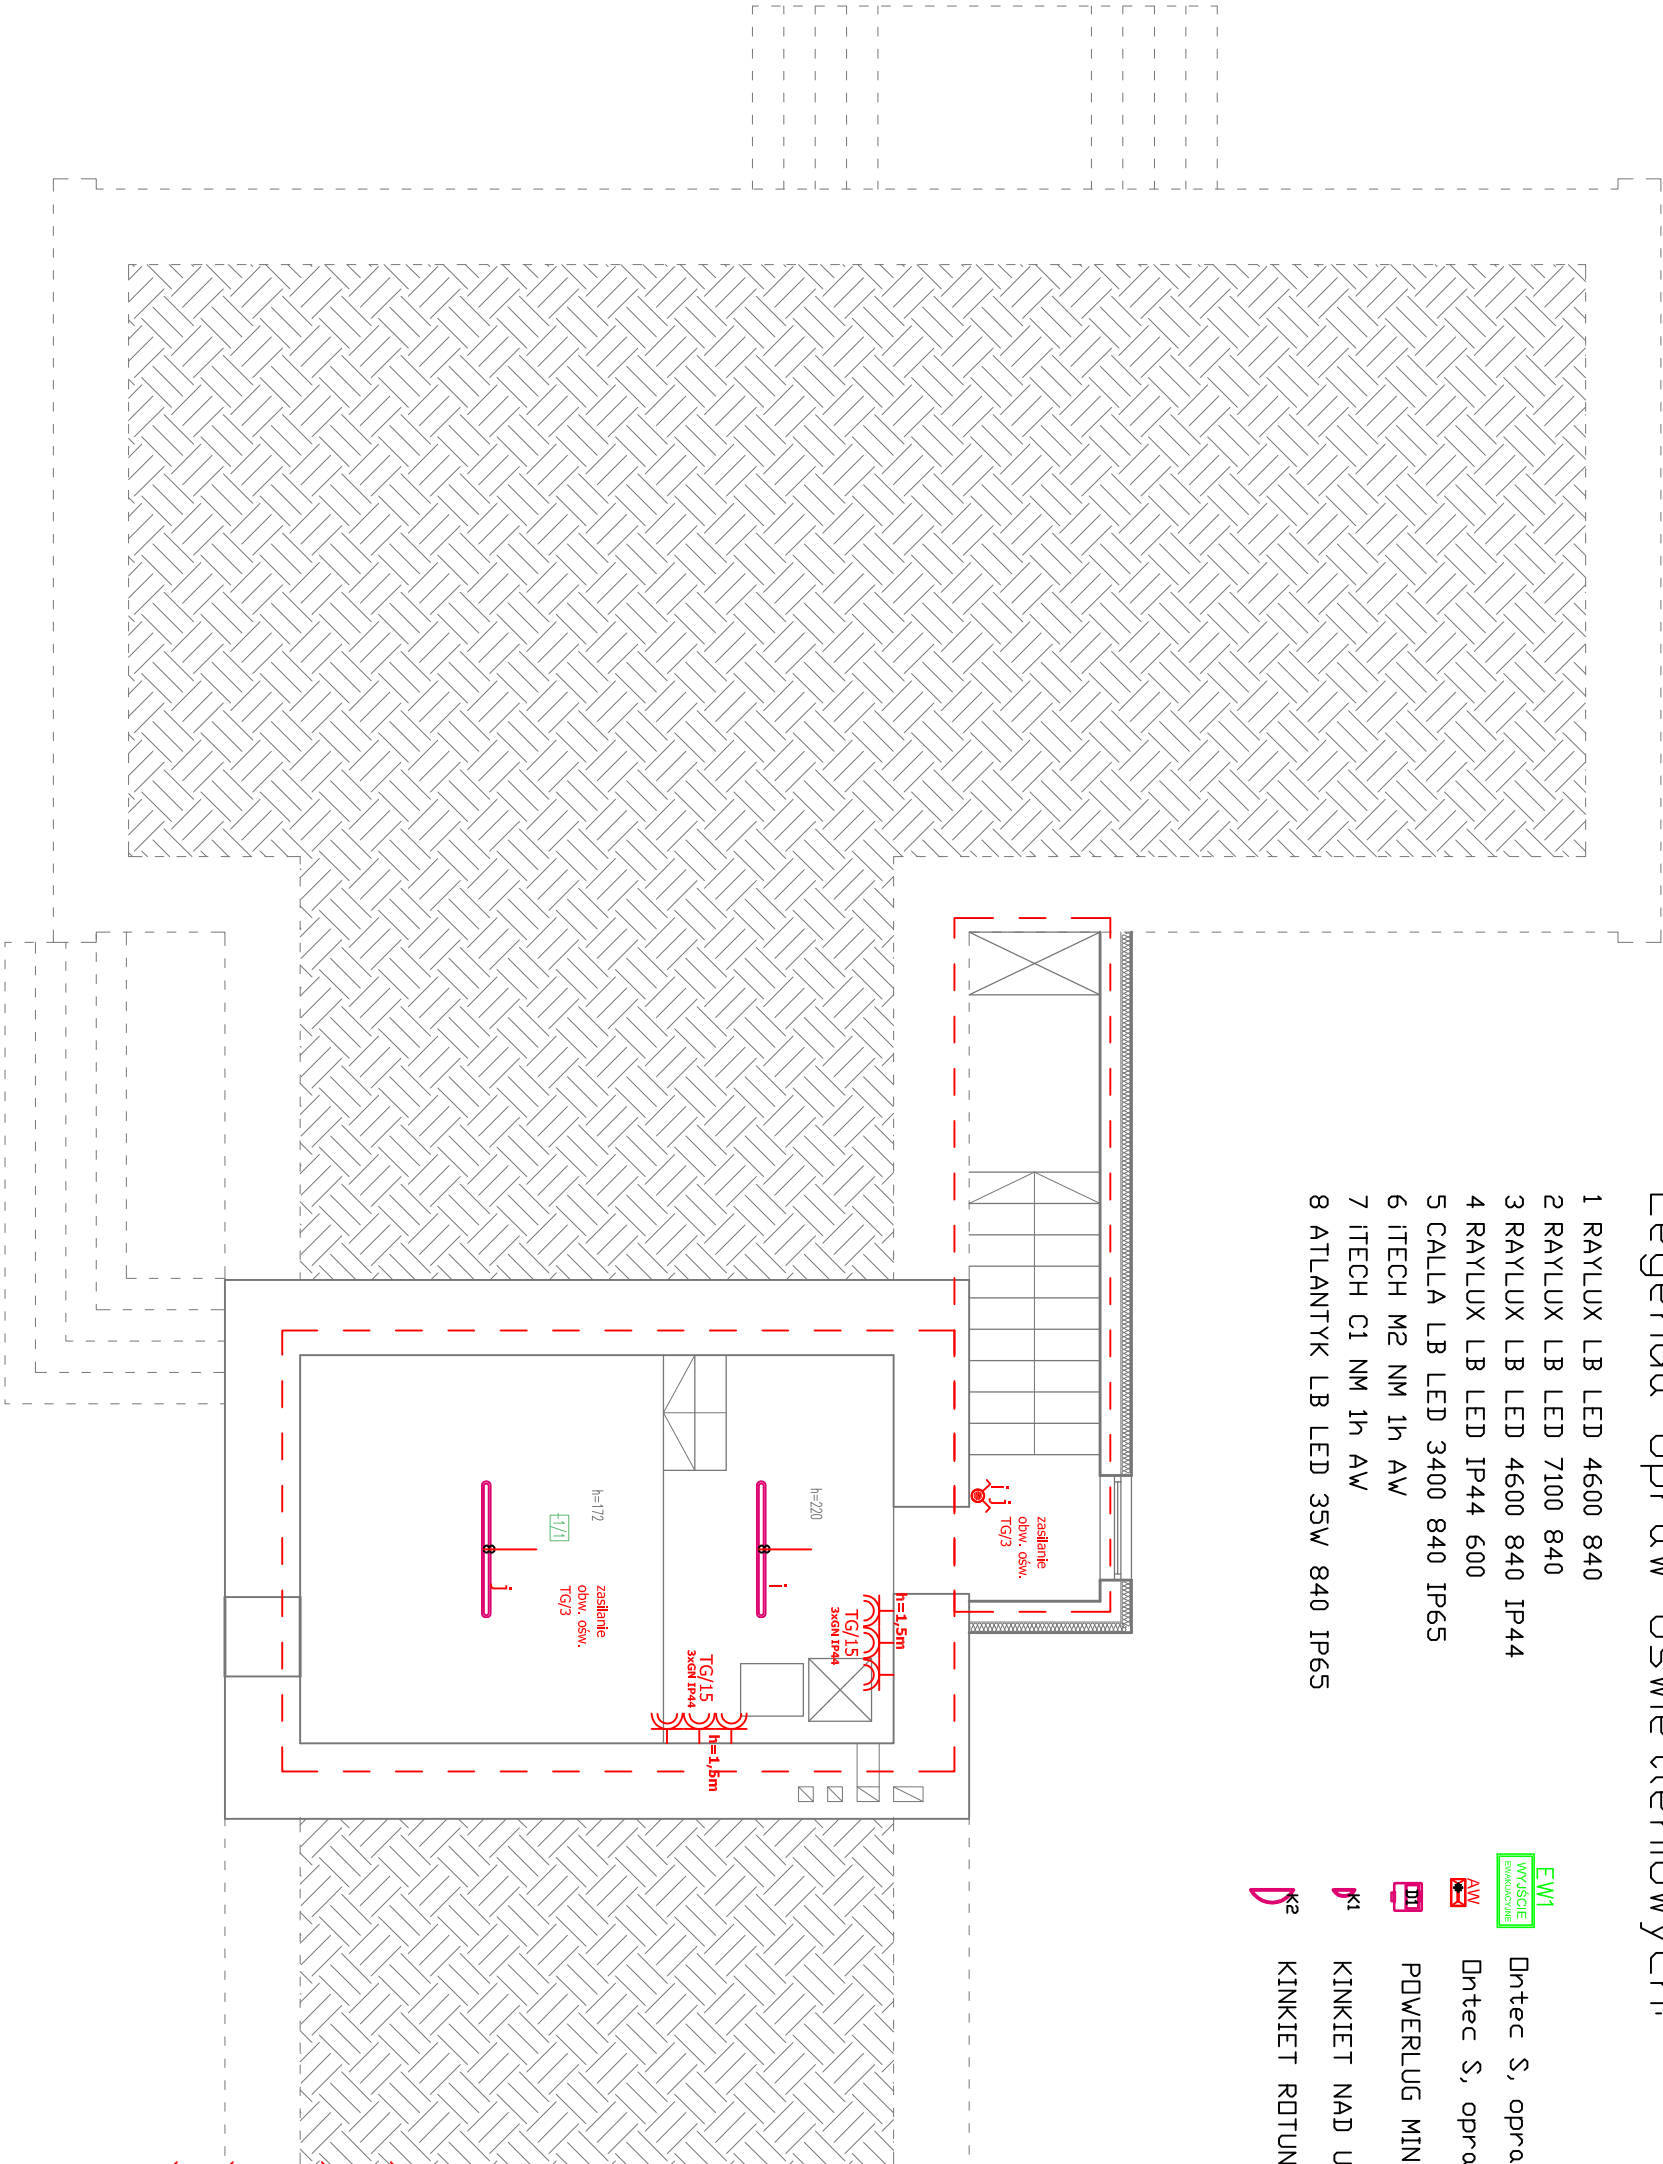

Oznaczenia

GWP ppoz - główny wyłącznik pożarowy (przycisk)  
TG - tablica rozdzielcza zasilania dla budynku  
TG/4 - tablica bezpiecznikowa\* - nr obwodu\*

Legenda

- łącznik oświetlenia 1-biegunowy p/ł  
h=1,3m od posadzki,
- łącznik oświetlenia 1-biegunowy bryzgoszczelny p/ł  
h=1,3m od posadzki,
- łącznik oświetlenia 2-biegunowy p/ł  
h=1,3m od posadzki,
- łącznik oświetlenia 2-biegunowy bryzgoszczelny p/ł  
h=1,3m od posadzki,
- łącznik schodowy p/ł, h=1,3m od posadzki,
- łącznik schodowy bryzgoszczelny p/ł,  
h=1,3m od posadzki,

ZYCH arch DOMINIK ZYCH, Kłobuck, ul. Szkoła 236K				
FAZA	PROJEKT ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWY STREFY WĘŚCOWYCH ORAZ PRZEBUDOWY, TERMOMODERNIZACJI I REMONTU DACHU			Faza: P.B
OBIEKT	BUDYNEK ŚWIECICY - RZUT PIWNIC			Nr rys.: IE-1
ADRES bud.	Gusztewnia, ul.Kłobucka 59, dz. nr ewid.140/2, 138/3			Skala: 1:50
Tytuł rysunku	Plan instalacji oświetlenia i gniazdz użytkowych			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marek Pomorski upr. nr SLK/6014/PME/15			Data oprac.: 12.2016
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof Pocud upr. nr SLK/0478/PME/04			